

GB - Disconnect before servicing
FR - Mettre hors tension avant intervention
DE - Öffnen nur spannungsfrei
NL - Stroom afschakelen voor onderhoud
LT - Pirms atvienojiet drošumai atvienojiet elektrības
EE - Katkesta elektr tööle enne vājusid
PT - Desconecte antes de fazer a manutenção

DK - Frakobl, før service
NO - Koble fra før service
FI - Irrota pistoke ennen huoltoa
CZ - Před servisem se odpojte
TR - Servis yapmadan önce bağlantıyı kesin
HR - Prije servisiranja isključite
GR - Αποσυνδέστε πριν από τη συντήρηση
BG - Изключете преди сервис
RU - Отключите перед обслуживанием
LV - Pirms apkopes atvienojiet to

GB	Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.	SE	Armaturen har enkelisolering mellan lågvoltsförsörjningen och styrledningarna.
ES	La luminaria tiene un aislamiento básico entre la alimentación de baja tensión y los cables de la señal de control.	NO	Armaturet har enkelisolering mellom lavvoltsforsyningen og styrledningene.
PT	A luminária tem um isolamento básico entre a alimentação de baixa tensão e os cabos de sinal de controlo.	FI	Väläismissä on perussisäisyyden suojatut välit ja ohjauksosittimien välillä.
DE	Die Leuchte verfügt über eine einfachen Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen.	HU	A lámpatest kifizetsültségű és szabványozó bemenetét galvanikusan el vannak választva.
FR	Le luminaire comporte une isolation de base entre l'alimentation basse tension et les câbles de contrôle.	RO	Corpul de iluminat dispune de izolație de bază între sistemul de alimentare de joasă și conductorii de control.
IT	Il grado di isolamento tra il conduttore di alimentazione ed il conduttore di segnale è básico.	BG	Осветителното тяло има основна изолация между захранването ниско напрежение и контролните проводници.
NL	Armatuur heeft een basisisolatie tussen laagspannings-voeding en controle bedrading.	RU	Светильник обладает базовой электроизоляцией между низковольтным блоком питания и управляющими проводниками.
DK	Armaturet har enkelisolerung mellem lavvoltsforsyningen og styrledningerne.	PL	Oprawa posiada podstawową izolację pomiędzy modulem zasilania niskonapięciowego i przewodami sterującymi.


GB	The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.	RO	Sursa de lumină și / sau aparatul și / sau cablul flexibil extern conținut în acest aparat de iluminat trebuie înlocuite numai de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară.
ES	La fuente de luz o el cable flexible contenido en la luminaria solo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada.	FI	Tässä valaisimessa oleva valonlähde ja/tai muut komponentit, kuten lähtälaitte ja/tai uikokset kaapelit saadaan vaihtaa vain valmistajan tai tämän valtuutetun huoltoedustajan tai vastaavan päteväen henkilön toimesta.
PT	A fonte de luz e/ou o equipamento de controlo e/ou o cabo externo flexível nesta luminária só devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por pessoa qualificada para tal.	TR	Bu armatürde bulunan ışık kaynağı ve / veya kontrol tertibatı ve / veya harici esnek kablo, yalnızca imalatçı veya onun servis temsilcisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
DE	Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und/oder das Betriebsgerät und/oder das externe Anschlusskabel darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.	HR	Izvor svjetlosti i / ili predspojna naprava i / ili vanjski fleksibilni napojni kabel, sadržan u ovoj svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašten servis ili adekvatna stručno osposobljena i ovlaštena osoba.
FR	La source lumineuse et/ou le contrôleur de courant et/ou le câble souple d'alimentation contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, un de ses agents ou une personne qualifiée.	GR	Η φωτεινή πηγή ή/και το όργανο ένοπλοποίησης ή/και το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο που περιέχεται στο εν λόγω φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσωπώ οντα της ή από άτομο εξειδικευμένο πρόσωπο.
IT	La sorgente luminosa e/o il dispositivo di controllo e/o il cavo flessibile esterno contenuti in questo apparecchio di illuminazione sono sostituiti solo dal costruttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata analoga.	BG	Източникът на светлина и / или пуково-регулатора апаратура и / или външният гъвкав кабел, съдържащ се в това осветително тяло, трябва да бъдат заменени само от производителя или неговия оторизиран сервис или подобно квалифицирано лице.
NL	De lichtbron en/of voorschakelapparatuur en/of de flexibele voedingskabel van dit armatuur mag alleen vervangen worden door de fabrikant of haar service dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.	RU	Источник света и / или ПРА и / или внешний гибкий кабель, содержащийся в этом светильнике, могут быть заменены только квалифицированным лицом.
DK	Lyskilden og/eller driver og/eller eksterne kabler indeholdt i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller godkendt service partner eller lignende kvalificeret person.	SK	Svetelný zdroj alebo predradník alebo externý flexibilný kábel obsiahnutý v tomto svietidle môže byť vymenený len výrobcom alebo servisným partnerom alebo inou podobne kvalifikovanou osobou.
SE	Ljuskällan och/eller styrsystemet och/eller den externa kablarna i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad person.	LT	Svietos šaltinis ir/arba valdymo įrenginys ir/arba išorinis lankstus kabelis esantis šime svietiduje gali būti pakeistas tik gamintojo arba jo aptarnavimo agento ar tai atitinkancio kvalifikuoto asmens.
NO	Lyskilden og/eller driveren og/eller den eksterne kablerna i dette armaturet skal bare erstattes av produsenten eller dens service agent eller tilsvarende kvalifisert person.	LV	Gaismas avotni un / vai vadības ierīci un / vai ārējo elastīgo kabeli, kas atrodas šajā gaismeklī, drīkst nomainīt tikai ražotājs vai viņa servisa pārstāvis vai līdzīga kvalificēta persona.
CZ	Světelný zdroj a/nebo napájecí zdroj (předradník) a/nebo flexibilní napájecí kabel v tomto svítidle smí být vyměňováni pouze výrobcem nebo jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.	EE	Selles valgustus sisaldava valgusallika ja/või juhtimiseadme ja/või välise painduva kaabli võib välja vahetada ainult tootja, vastav hooolduspetsialist või muu sarnane kvalifitseeritud isik.
HU	A lámpatesthen található fényforrás és/vagy működtető szerelvényét és/vagy a külső rugalmas kábelt csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.	SI	Vir svetlobe in / ali napajalnik in / ali zunanji priključilni kabel, ki ga vsebuje ta svetilka, lahko zamenja le proizvajalec ali njegov servis ali podobna usposobljena oseba.
PL	Źródło światła i/lub zasilacz i/lub zewnętrzny przewód zasilający, który jest w sprawie wymieniany przez producenta lub jego serwisanta lub kwalifikowany personel.		

PHILIPS
Ledinaire
Waterproof
WT065C G2

Icons: PT, Wrench, Screwdriver, Plug

Icons: Max. 40°C, Min. -20°C, IK08, IP65, 50Hz, 60Hz, 220V, 240V, UK, CA

Product Description	CCT (K)	P (W)	Energy Efficiency Class	Dimensions (mm)	kg	
				L	A	
WT065C G2 LED18S/840 PSU L600	16	16	D	607	210-350	0.75
WT065C G2 LED24S/840 PSU L1200	22	22	D	1207	660-880	1.10
WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200	44	44	D	1207	660-880	1.15
WT065C G2 LED35S/840 PSU L1500	31	31	D	1507	940-1160	1.35
WT065C G2 LED68S/840 PSU L1500	53	53	C	1507	940-1160	1.40
WT065C G2 LED74S/840 PSU L1500	54	54	C	1507	940-1160	1.40

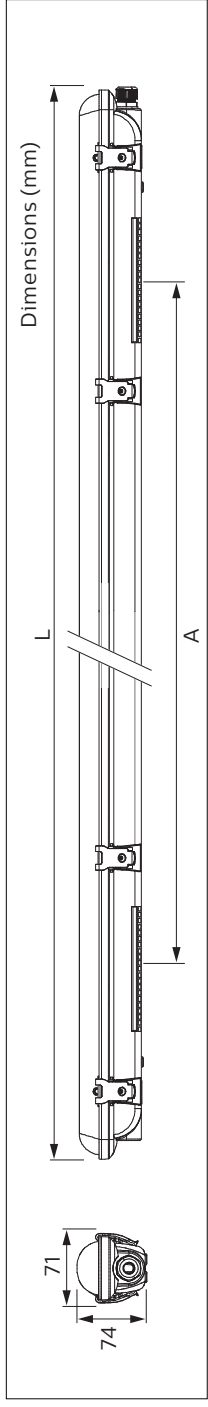

	LED18S	LED24S	LED48S	LED35S	LED68S	LED74S
Imax	9.08	5.16	5.56	5.16	6.9	6.9
Tref [µs]	175	47	47	47	58	58
Max. Nr of products						
Drivers/ MCB16A type B [max.]	72	60	45	60	30	30
Drivers/ MCB10A type B [max.]	45	37	28	37	18	18
Drivers/ MCB16A type C [max.]	122	102	76	102	51	51
Drivers/ MCB10A type C [max.]	74	62	46	62	31	31

ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES

- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
 - Luminaire must not be used or stored in corrosive environments where hazardous materials such as sulphur, chlorine, phthalates, etc. are present.

